CA92276-5160

PRIMERGY TX150 S2 ご使用の際の留意事項について

このたびは、弊社の PRIMERGY TX150 S2 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上で以下の留意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

平成 16 年 12 月
富士通株式会社

1. 添付ドキュメント『はじめにお読みください』について

本サーバに添付の『はじめにお読み下さい』について変更点･訂正事項がありますので、下記のとおりに変更させていただきます。

(1) 『はじめにお読み下さい』の「11 サポート&サービス」にある「●AzbyEnterprise について（無償）」の記述内容を下記のとおりに変更いたします。

●AzbyEnterprise について（無償）
最新情報を電子メールでお届けする「AzbyEnterprise メール配信サービス」をご提供しています。
富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネスユーザー向け情報ページ
（http://www.fmworld.net/biz/）から入会できます。

(2) 『はじめにお読み下さい』の「11 サポート&サービス」にある「●修理ご依頼前に」の記述内容を下記のとおりに変更いたします。

●修理ご依頼前に
本サーバに異常が発生した場合は、『ユーザーズガイド 9.2 トラブルシューティング』を参照して、内容をご確認ください。それでも解決できない異常については、担当営業員、または担当保守員に連絡してください。ご連絡の際は、サーバ本体の下記に貼付のラベルにて、型名および製造番号をご確認し、お伝えください。

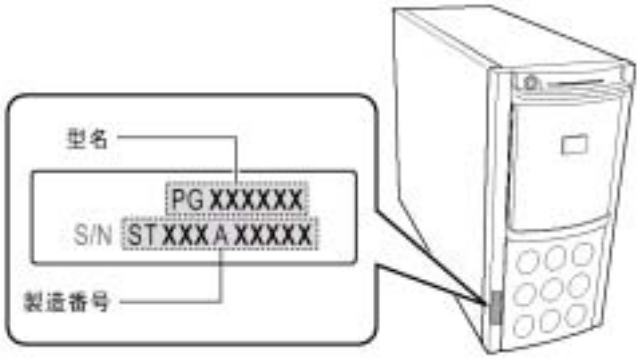

また、事前に『ユーザーズガイド 9.9.2 保守員に連絡するときは』をご覧いただき、修理ご依頼前の確認事項について、ご確認をお願いします。ご確認いただいた内容は、『環境設定シート』の「障害連絡シート」を印刷し、記入しておいてください。

(3) 『はじめにお読み下さい』の中にある「注意事項」において下記追加事項もあわせてお読みくださるようお願いいたします。

アルミ電解コンデンサについて
本装置のプリント板ユニットや、マウス、キーボードに使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因になる場合があります。
目安として、通常のオフィス環境(25℃) で使用された場合には、保守サポート期間内(5 年) には寿命に至らないものと想定していますが、高温環境下での稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。寿命を超えた部品について、交換が可能な場合は、有償にて対応させて頂きます。なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間内に故障しないことをお約束するものではありません。

2. 添付ドキュメント『梱包物一覧』について

本サーバに添付の『梱包物一覧』の記述内容について、下記のとおりに変更･訂正させていただきます。

訂正対象箇所：「2 添付品が揃っていることを確認してください->ハードウェア」

[変更前]

- □ キーボード
- □ マウス
- □ ドライブカバーキー (2 個)

[変更後]

- □ キーボード (ペディスタルタイプのみ)
- □ マウス (ペディスタルタイプのみ)
- □ ドライブカバーキー (2 個) (ペディスタルタイプのみ)

3. 添付ドキュメント『ユーザーズガイド』について

本サーバに添付の『ユーザーズガイド』の記述内容について、下記のとおりに変更･訂正させていただきます。

(1) 『ユーザーズガイド』「第 7 章 7.5.1 内蔵ハードディスクの取り付け場所」にある記述を下記のとおり訂正いたします。

[変更前]

内ハードディスクユニットは、サーバ本体内部の 3.5 インチストレージベイに取り付けます。

[変更後]

内蔵ハードディスクユニットは、サーバ本体内部の 3.5 インチストレージベイに取り付けます。

(2) 『ユーザーズガイド』「第 7 章 7.6.1 取り付け場所. 5 インチ内蔵オプション」にある記述を下記のとおり訂正いたします。

[変更前]

内ハードディスクユニットは、サーバ本体内部の 3.5 インチストレージベイに取り付けます。

[変更後]

内蔵 5 インチオプションはサーバ本体内部の 5 インチストレージベイに取り付けます。

(3) 『ユーザーズガイド』「第 6 章 6.1.3 部品寿命情報」にある「POINT 定期交換部品の交換周期について」の記述を下記のとおり訂正いたします.

[変更内容]

記述中にある”交換周期”は”メッセージ通知時期”と読み替えて頂くようお願いいたします。”メッセージ通知時期”とは、本サーバの定期交換部品の交換時期になったときに、RAS 支援サービスがメッセージを通知する時期のことです。

定期交換部品は、交換時期を知らせるメッセージが通知されてから、次回定期保守時に交換することを想定しています。定期交換部品は、交換時期メッセージの通知後、約 1 年間は使用可能です。ただし UPS バッテリについての交換時期メッセージが通知された場合は、すみやかに保守サービス窓口にご連絡ください。

4. 添付マニュアル全般について

『ユーザーズガイド』および『環境設定シート』中にあるリモートサービスボード(PG-RSB102)の記述は無視してお読みくださるようお願いします。

以上