TX200 S2 冗長化変換機構[PGBRSU103] 使用上の注意

1. 冗長化変換機構適用時の電源搭載位置について

冗長化変換機構適用時の電源の搭載位置は以下のとおりとなります。

<サーバ本体背面図>

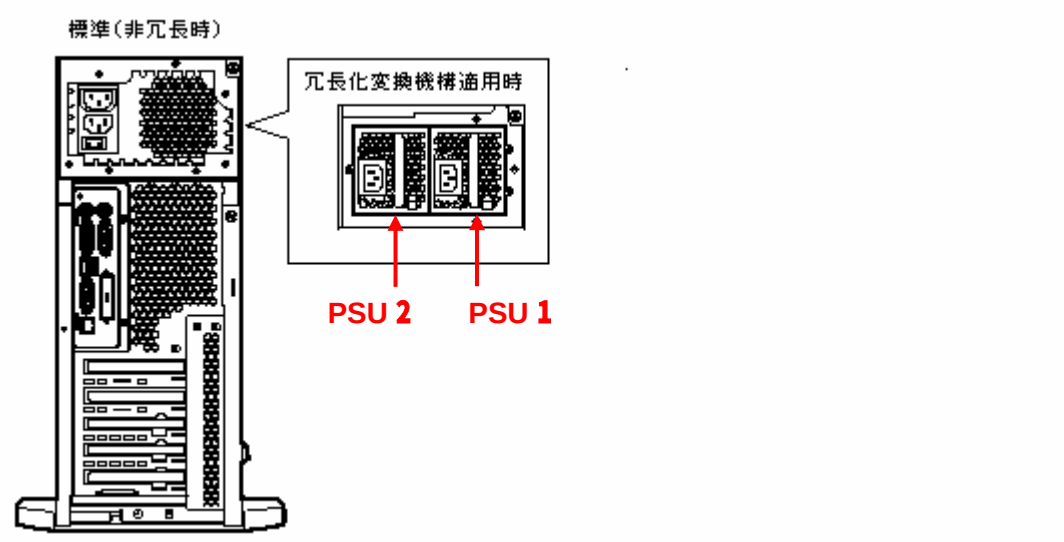

※ラックマウント変換機構適用時は、上部が PSU1、下部が PSU2 となります。

以上

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007