

PRIMERGY 用 19 インチラック設置ガイド

本ガイドに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2002

はじめに


このたびは、弊社の PRIMERGY 用 19 インチラックをお買い求め頂きましてありがとうございます。
本ガイドでは、19 インチ (16U) ラック (PG-R5RC1)、キーボード/CRT 格納テーブル (GP5-R1TB6)、及び汎用テーブル (GP5-R1TB7) の取扱上の注意事項について記載しています。
ご使用の前に本ガイド、および各搭載装置に添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告表示の意味

本ガイドでは、いろいろな絵表示をしています、これは製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示は次のようになっています。内容をご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使用しています。



感電

△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が（左図の場合は感電注意）が示されています。



分解

⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が示されています。



プラグ

●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が示されています。

目次

1. ラック設置・運用上のご注意	3
1. 1 設置場所に関する注意	3
1. 2 設置・運用上の留意事項	3
2. 19 インチ (16U) ラック	5
2. 1 構成品	5
2. 2 取扱い上のご注意	6
3. キーボード／C R T 格納テーブルの構成品と取扱上のご注意	10
3. 1 C R T 格納テーブル	10
3. 1. 1 構成品	10
3. 1. 2 C R T 格納テーブル取り付け	10
3. 1. 3 取扱い時の注意	11
3. 2 K B テーブル	12
3. 2. 1 構成品	12
3. 2. 2 K B テーブルの取り付け	12
3. 2. 3 取扱い時の注意	12
4. 汎用テーブルの構成品と取扱上のご注意	13
4. 1 構成品	13
4. 2 汎用テーブルの取り付け	13
4. 3 取扱い時の注意	14

1. ラック設置・運用上のご注意


1.1 設置場所に関する注意




警告



- ・ **振動の激しい場所 (0.2G を超える) や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。**
ラックが転倒するなどして重傷を負う可能性があります。
0.2G を超える振動に対しては、搭載装置／ラックの固定等の地震対策が必要です。
- ・ **床の強度が弱い場所に設置しないでください。**
最大搭載時の最大重量は 300Kg 以上になるため、強度が弱い床では床が抜ける可能性があります。
- ・ **ラックの上または近くに「花びん・植木鉢・コップ」などの水の入った容器、金属物を置かないでください。**
故障・火災・感電の原因となります。
- ・ **湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かないでください。**
故障・火災・感電の原因となります。



注意

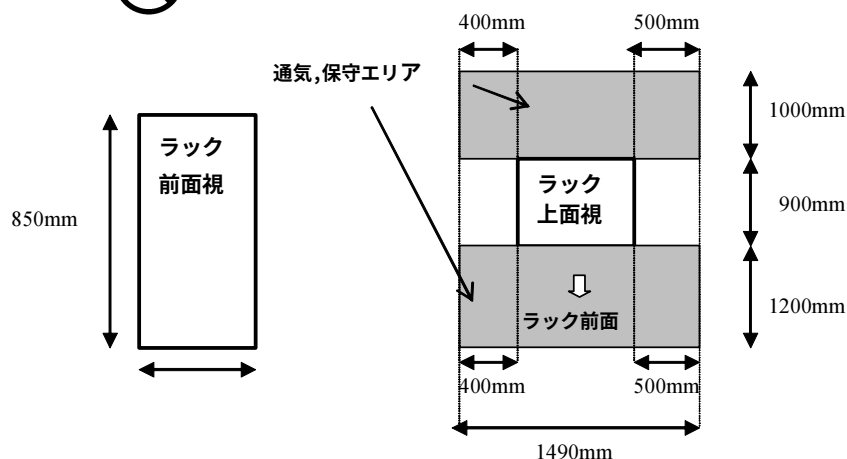

- ・ **直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所には設置しないでください。**
また、10℃未満の低温になる場所には、設置しないでください。
故障の原因になります。
- ・ **ラックの開口部（通風孔など）をふさがないでください。**
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり故障や火災の原因となります。

1.2 設置・運用時の留意事項

(1) 通気、保守エリアの確保

- ・ 通気、保守作業のための空きエリアを、下図の通り確保してください。

(2) 振動・地震対策

- ・ 本ラックシステムは、0.2G（震度5程度：強震相当）以下の振動では問題なく動作するように設計されています。震度5を超える地震発生時の転倒防止のために、本ラックシステムにはオプションとして、耐震キット（PG-R5ST1）が用意されていますので、担当営業にご相談ください。

(3)電源ケーブルの接続

- ・構成したラックシステムに対し十分供給可能な電源に、各ラック搭載装置の電源ケーブルを接続してください。各装置の消費電力は各装置に添付の取扱説明書を参照ください。
- ・本装置の全ての電源コードを1つのテーブルタップに接続する場合、テーブルタップの接地線を通して大漏洩電流が流れることがあります。電源線接続に先立ち必ず接地接続を行ってください。



指示




- ・各ラック搭載装置の電源ケーブルは、**2極接地型コンセント（AC100V, 3ピン）に接続してください。また、タコ足配線をしないでください。**
故障・火災の原因となります。

(4)無停電電源装置（UPS）の推奨

- ・電源の瞬断、入力電圧の変動による影響を回避するため、オプションの無停電電源装置（UPS）の使用を推奨します。

(5)その他の留意事項



分解



- ・**ラックの前扉、後扉は取り外さないでください。**
扉は重量があるため、倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
取り外す必要が生じた場合には、担当保守員にご連絡ください。

指示



- ・**ラック設置後にラックを移動する場合は、必ず担当保守員にご連絡ください。**
不用意に移動すると、ラックを損傷することがあります。
- ・**ディスプレイ装置を交換する場合には、必ず担当保守員にご連絡ください。**
ディスプレイが落下しけがの原因となることがあります。

禁止



- ・**ラックに登ったり寄りかかったりしないでください。**
転倒などの事故の恐れがあります。

2. 19 インチ(16U)ラックの構成品と取扱い上のご注意

2.1 構成品

[19 インチ(16U)ラック (PG-R5RC1)]

- ・ ラック：590(W)×900(D)×850(H)のサイズの 19 インチラックです。
- ・ ナット／ネジ（各 50 個）：装置をラックに搭載するときに使用します。ラック搭載済の装置分を除いた数のみ添付されています。

◇ポイント

今後、ラックへの装置増設を行う場合に必要になりますので、大切に保管ください。


- ・ ラック扉用キー（2 個）：前扉、後扉共通のキーです。
- ・ 転倒防止用スタビライザを前用に 1 枚を添付しています。
- ・ ブランクパネル：1U×2 枚、2U×2 枚、4U×1 枚
- ・ ケーブルホルダ：3 個

2.2 取扱い上のご注意

ラックの設置、ケーブルなどの接続については、あらかじめ担当保守員とご相談ください。

(1)ラックの固定について

ラック設置後、ラック底面にある固定足で本ラックを固定してください。

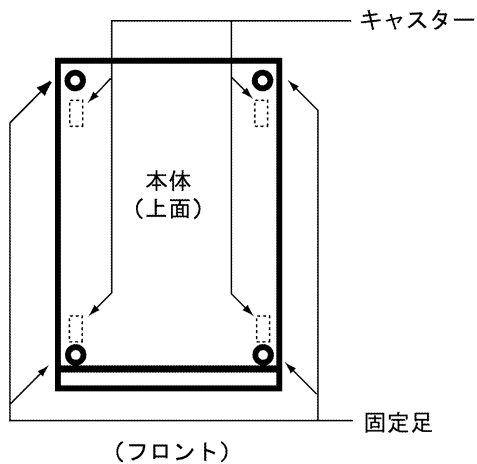

(2)転倒防止用スタビライザの取り付け

転倒防止用スタビライザ（以降、スタビライザ）を取り付けてください。

⚠注意

- ・ ラック設置時に、スタビライザは必ず取り付けてください。取り付けない状態でラック内部の装置を引き出すと、ラックが転倒するおそれがあります。

以下にスタビライザの取り付け手順を示します。

(1)ラックを設置し、ラック底面にある固定足でラックを固定します。（上記、「(1)ラックの固定について」参照）


(2)ラックの前後の面に、スタビライザを取り付けます。

（背面のスタビライザはオプション品です。）


各スタビライザを4本のネジでラックに取り付けます。

次にスタビライザを床に固定します。前面と背面のスタビライザは、2本のネジ（またはボルト）で床に固定します。

なお、床に固定するネジまたはボルトは、別途購入する必要があります。

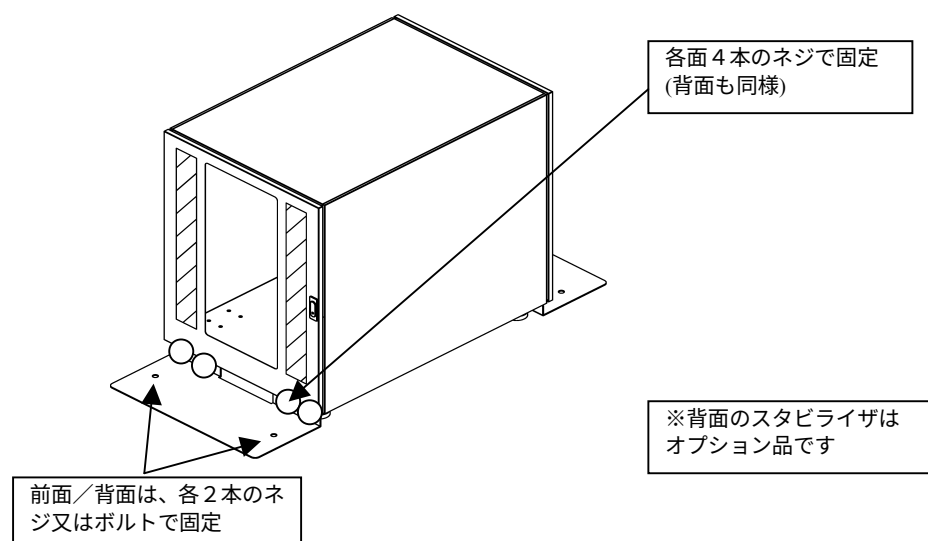


(3)前扉の開き方

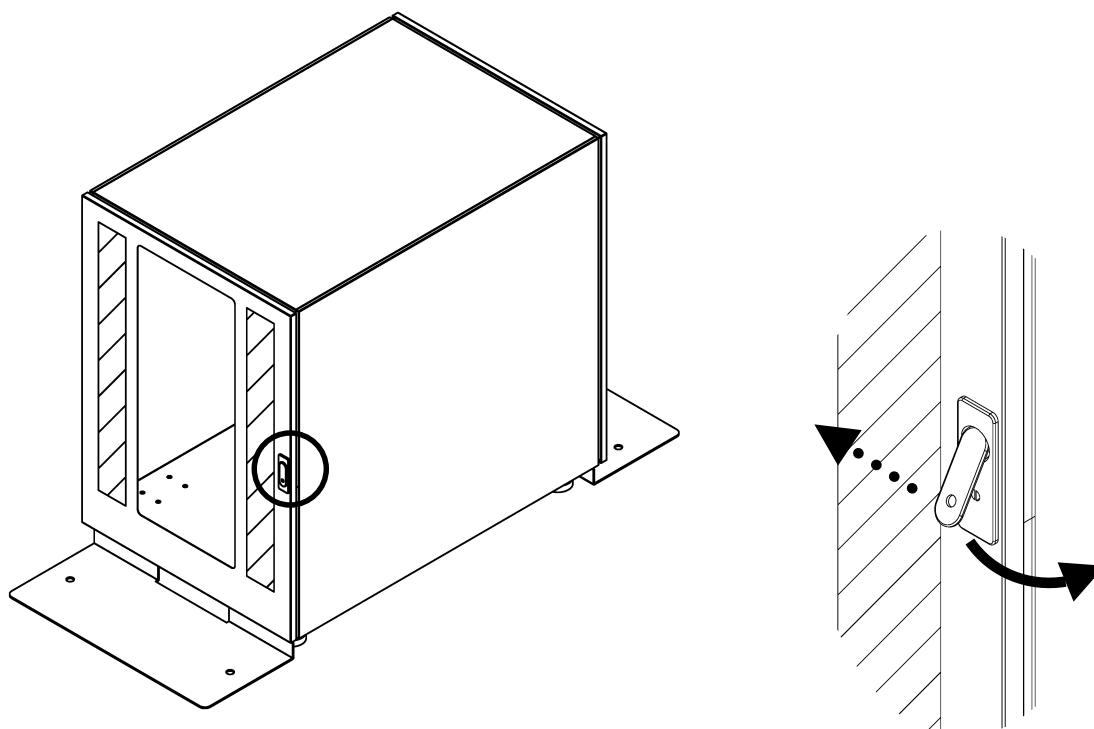

- ① ラック扉用キーを開錠し、ハンドルを手前に引きます。
- ② ハンドルを手前に引いた状態で、右方向に把手を引き扉を開けます。

(4)後扉の開き方

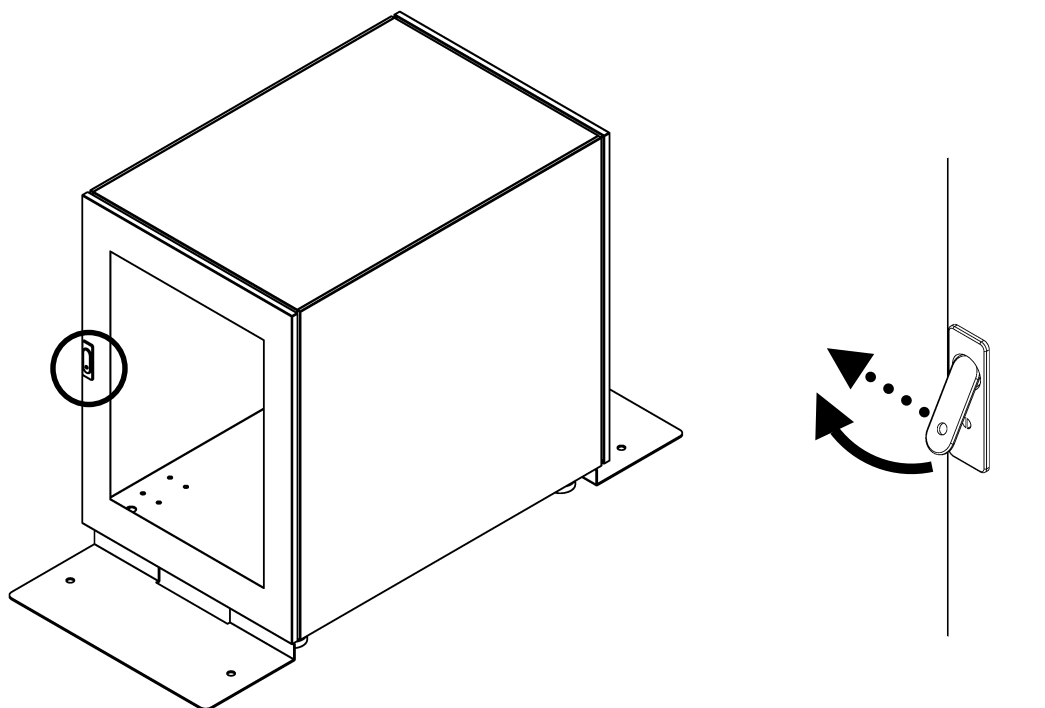


- ① ラック扉用キーを開錠し、ハンドルを手前に引きます。
- ② ハンドルを手前に引いた状態で、左方向に把手を引き扉を開けます。

⚠注意

- ・ 前扉を閉める時は、搭載装置を完全に取り付けた後に行ってください。

(5) ブランクパネルの取り付け

装置未搭載部にブランクパネルを取り付けます。

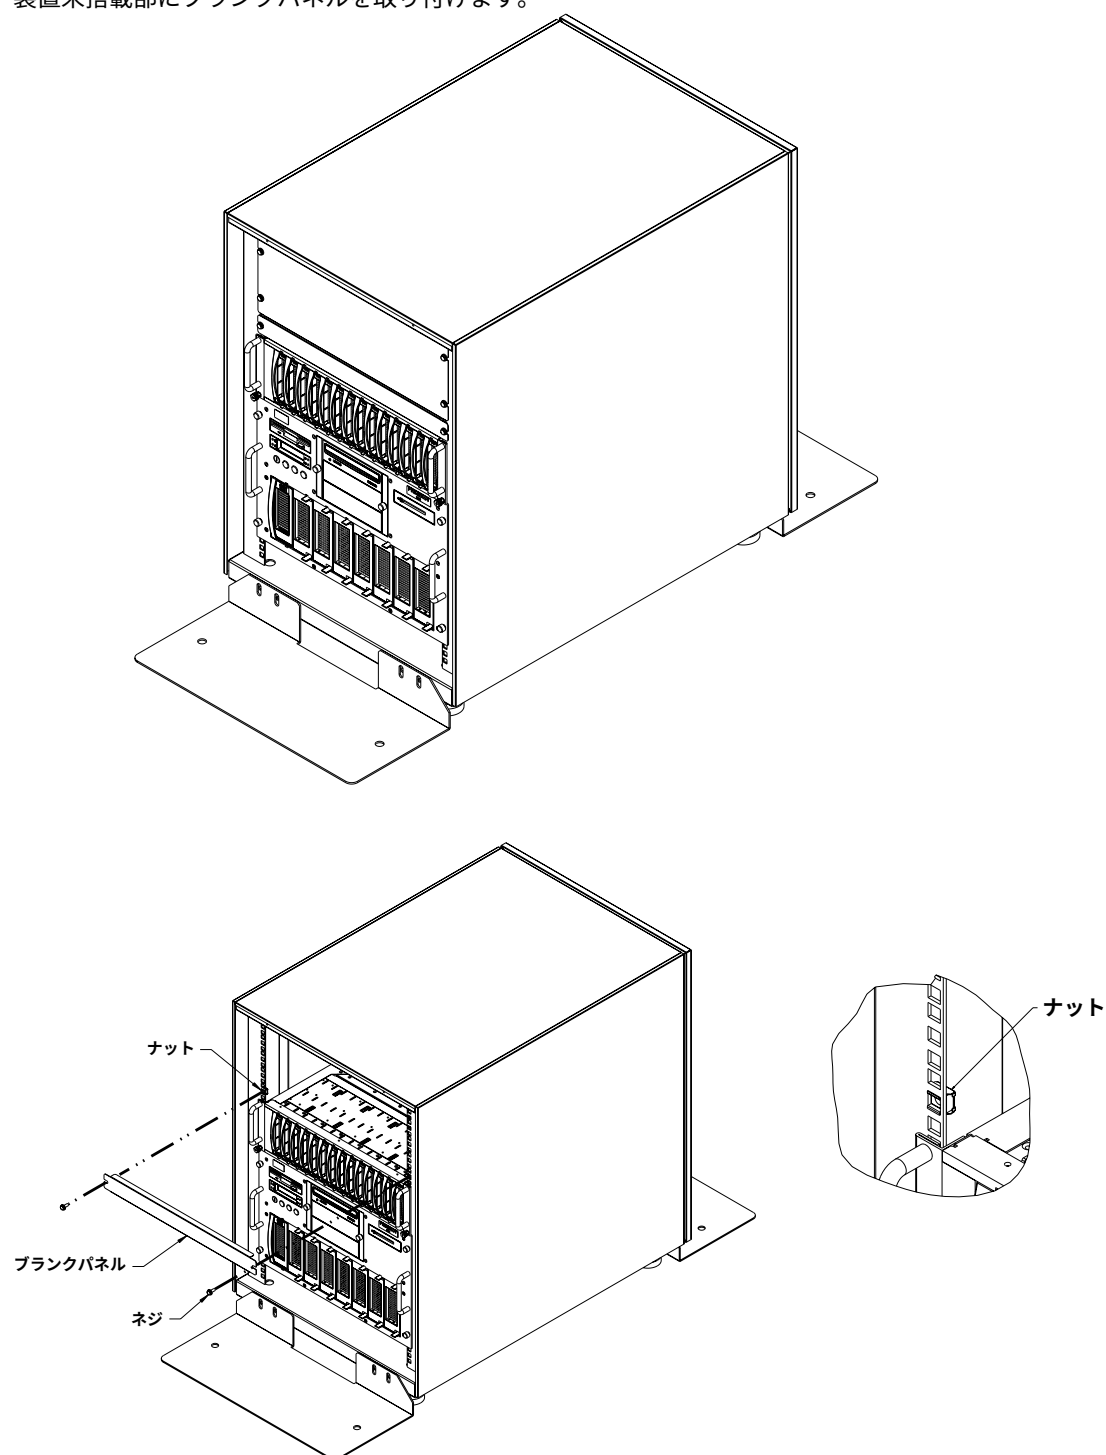

⚠ 注意


- ・ ブランクパネルを装置未搭載部に取り付けないと装置の故障や寿命を短縮するおそれがあります。

3. キーボード/CRT 格納テーブル (GP5-R1TB6) の構成品と取扱い上のご注意

3.1 CRT 格納テーブル


3.1.1 構成品

- CRT 格納テーブル (1 台): 15 インチ CRT をラックに搭載するためのテーブルです。
- CRT 信号延長ケーブル/電源ケーブル (各 1 本): CRT 添付の信号ケーブル/電源ケーブルで線長が足りない場合には、本ケーブルを使用して CRT の接続を行ってください。
- ベルト (2 本): テーブルに搭載するディスプレイ装置を固定するためのベルト。

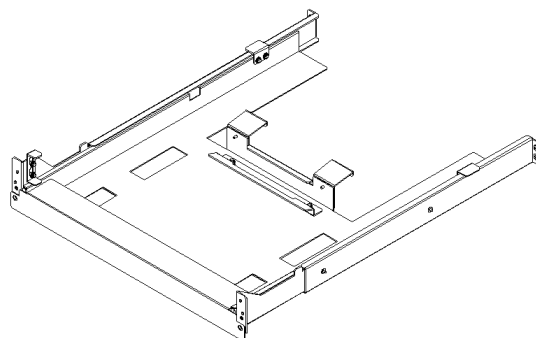


3.1.2 CRT 格納テーブル取り付け

- (1) 左右のレールを組み立て、ストッパー金具を左のレールにネジで固定します。

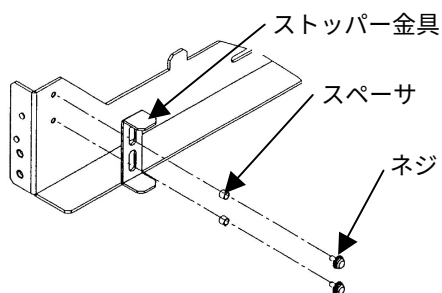


ストッパー金具取り付け詳細

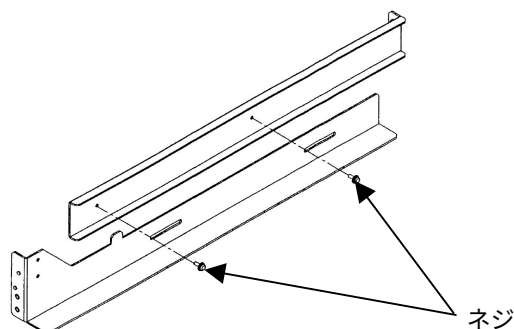

レール組み立て


- (2) CRT 格納テーブルに固定用金具をネジで固定します。その後、上記レールをラックに固定し、CRT 格納テーブルをラックへ搭載します。

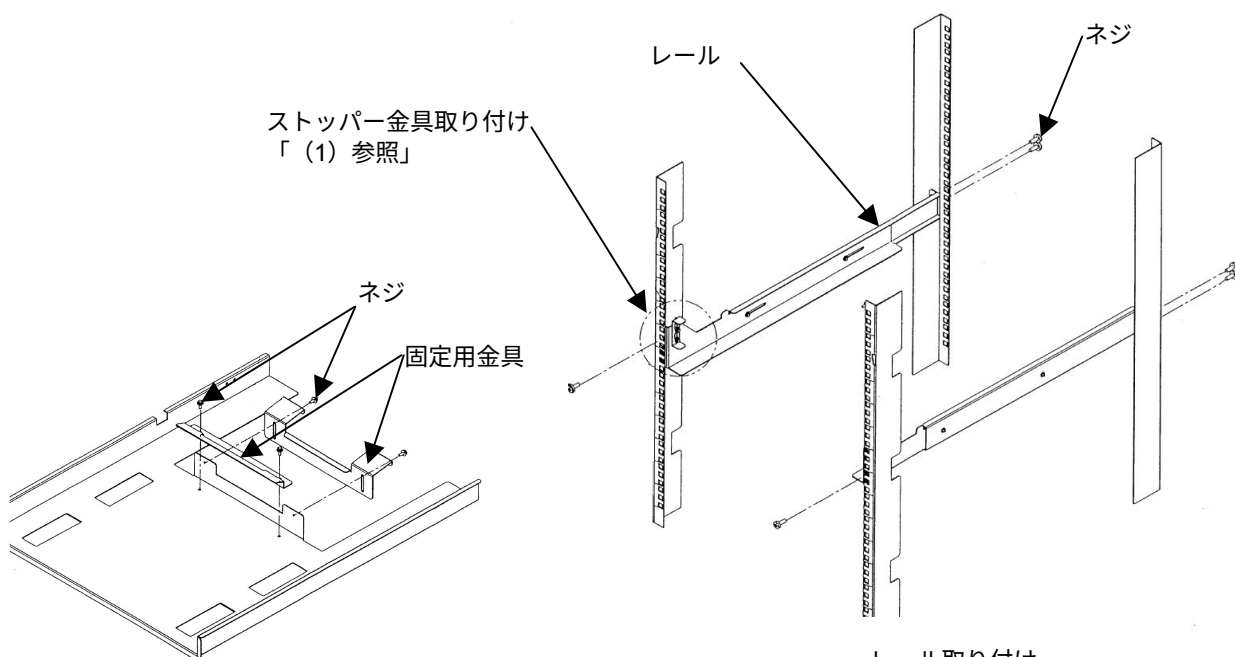

CRT 格納テーブル組み立て

レール取り付け

(3) CRT 格納テーブルにストッパー金具をネジで固定し、ラック前面にカバーを取り付けます。

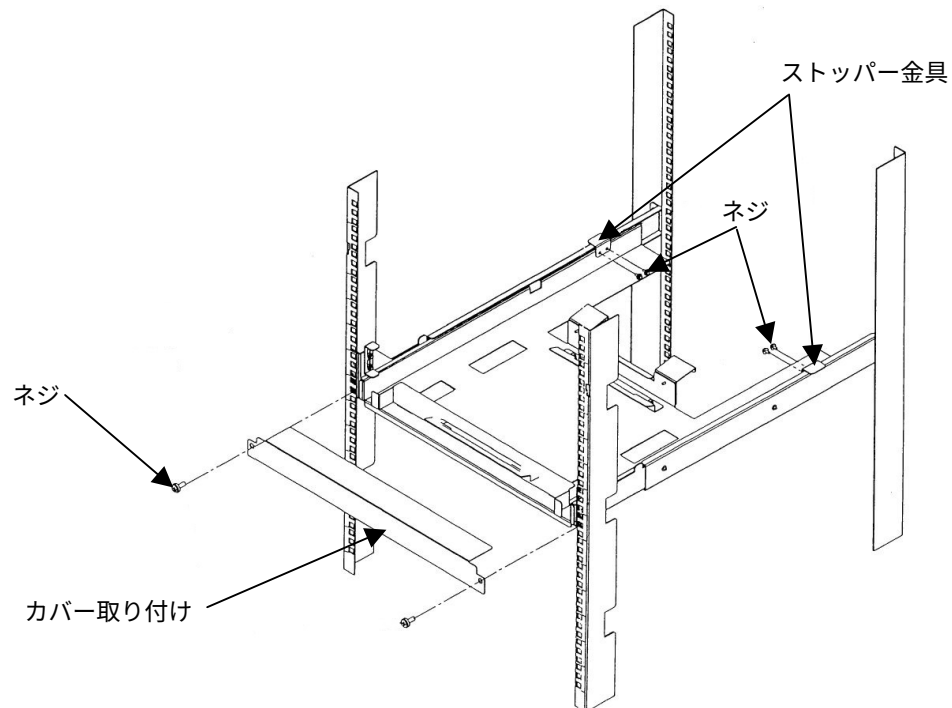

3.1.3 取り扱い時の注意

- ・ ディスプレイ装置を交換する場合には、必ず担当保守員にご連絡ください。
ディスプレイが落下しけがの原因となることがあります。


3.2 KB テーブル

3.2.1 構成品


- ・ KB テーブル (1 台) : ラック用キーボード、およびマウスをラックに格納するためのスライド式のテーブルです。
- ・ 添付のマウスパッドは、両面テープでテーブルに貼り付けるようになっております。お使い易い位置に貼り付けてご使用ください。

3.2.2 KB テーブルの取り付け

- (1) ラックにレールを取り付け、ネジで固定します。
- (2) KB テーブルを上記レールに取り付けます。

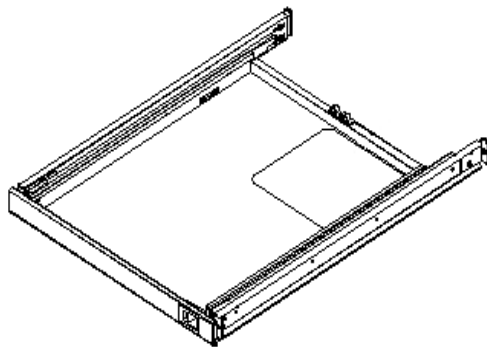


KB テーブル

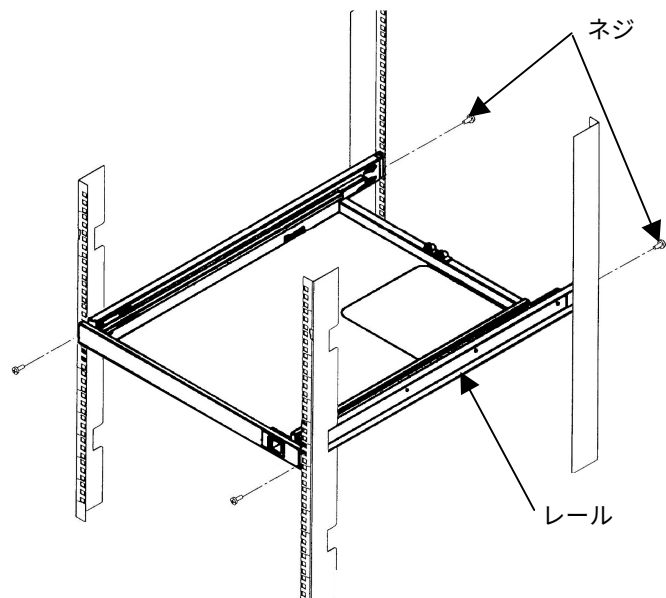

レール取り付け

3.2.3 取り扱い時の注意



- ・ **マウステーブルに肘をつかないでください。**
テーブルを破損することがあります。




- ・ **キーボードテーブルを引き出した状態で、キーボードテーブルより下にある装置の操作を行う場合は、頭上のキーボードテーブルに十分注意をしてください。**
キーボードテーブルにぶつかり、けがの原因となることがあります。

4. 汎用テーブル（GP5-R1TB7）の構成品と取扱上のご注意



4.1 構成品

- ・汎用テーブル（1台）：外付けD L T装置などを搭載するためのテーブルです。
- ・ベルト（2本）：汎用テーブルに搭載する装置を固定するためのベルトです。

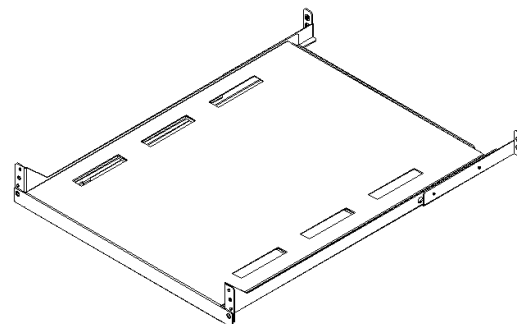


4.2 汎用テーブルの取り付け


(1)左右のレールを組み立て、ラックにネジで固定します。

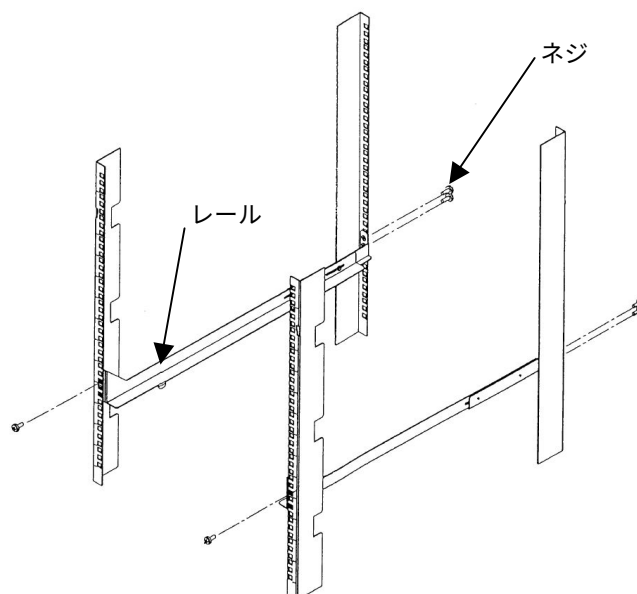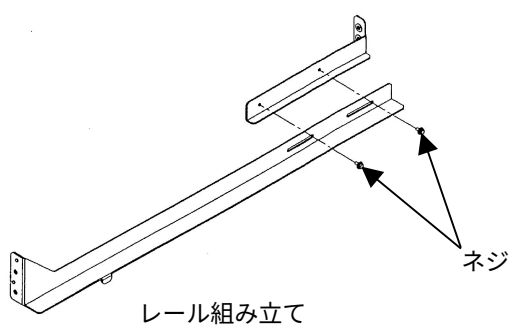

(2)汎用テーブルをラックに搭載し、ネジで固定します。
その際、金具も取り付けます。

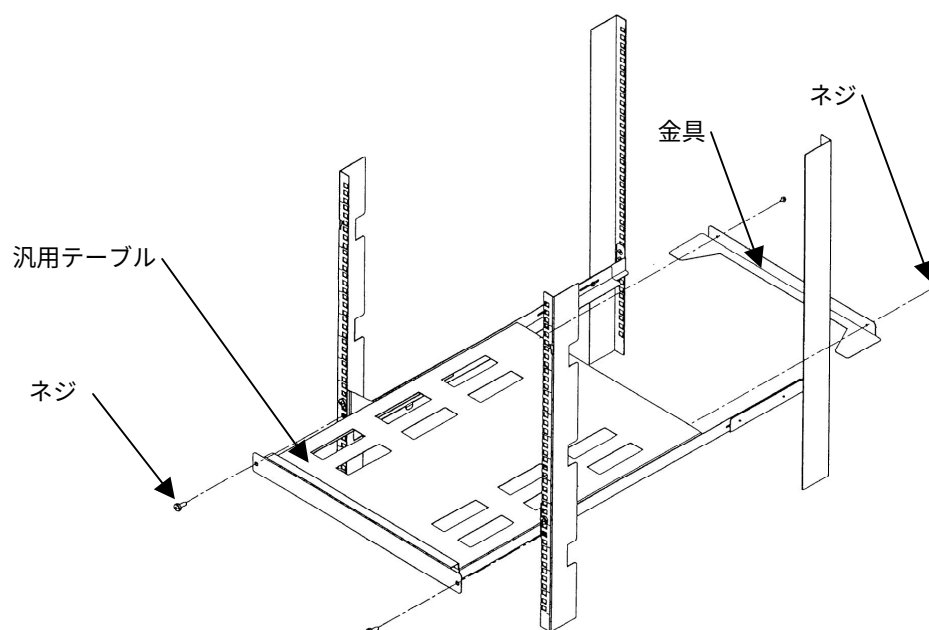

4.3 取扱い時の注意



指示



- ・ 汎用テーブルに装置を搭載した場合には、必ず添付のベルトを使用して装置を汎用テーブルに固定してください。