


PRIMERGY

CA92005-0780

水冷RackCDU(4Uラックマウント/80kw)

(型名：PY-RLN1)

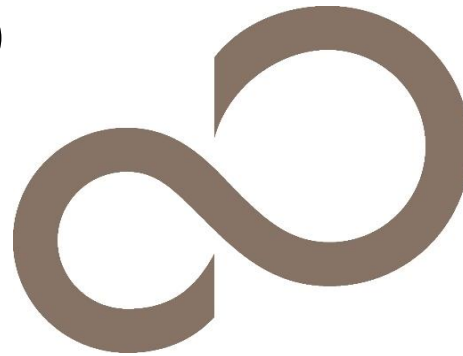

環境設定シート

本書の構成

A ナビゲーションメニュー設定シート

RackCDUにおけるナビゲーションメニューの設定値を記録しておきます。

B 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
水冷RackCDU(4Uラックマウント/80kw)	RackCDU

■ 商標

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright 2023 FUJITSU LIMITED

A ナビゲーションメニュー設定シート

RackCDUにおけるWebインターフェイスのナビゲーションメニュー設定値を記録しておきます。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「() ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。

A.1 アラート設定[Alert Setting]タブの設定値は、基本にご購入時設定でお使いいただきますが、

★の項目については、お客様の設備・環境条件によって、個別に算出した数値が設定がされています。

A.1 アラート設定[Alert Setting]タブ

■トラップ設定

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Temperature(From Server)		
Warning Min	17.0	
Warning Max	65.0	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
Alert Min	0.0	
Alert Max	70.0	
Alert Trap	ON	() ON () OFF
Temperature(To Server)		
Warning Min	17.0	
Warning Max	55.0	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
Alert Min	0.0	
Alert Max	60.0	
Alert Trap	OFF	() ON () OFF
Temperature(From Facility)		
★ Warning Min	17.0	
★ Warning Max	48.0	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
★ Alert Min	0.0	
★ Alert Max	60.0	
Alert Trap	ON	() ON () OFF
Temperature(To Facility)		
★ Warning Min	17.0	
★ Warning Max	65.0	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
★ Alert Min	0.0	
★ Alert Max	70.0	
Alert Trap	ON	() ON () OFF
Pressure (Server)		
Warning Min	0.00	
Warning Max	0.20	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
Alert Min	0.00	
Alert Max	0.25	
Alert Trap	ON	() ON () OFF
Pressure (Facility)		
★ Warning Min	0.00	
★ Warning Max	0.50	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
★ Alert Min	0.00	
★ Alert Max	0.90	
Alert Trap	ON	() ON () OFF
Flow Rate (Server)		
Warning Min	0.0	
Warning Max	120.0	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
Alert Min	0.0	
Alert Max	130.0	
Alert Trap	OFF	() ON () OFF
Flow Rate (Facility)		
★ Warning Min	0.0	
★ Warning Max	120.0	
Warning Trap	OFF	() ON () OFF
★ Alert Min	0.0	
★ Alert Max	130.0	
Alert Trap	OFF	() ON () OFF

■トラップおよび緊急停止設定

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Leak Detection Trap	ON	()ON ()OFF
Leak Detection Emergency Stop	OFF	()ON ()OFF
Power Top Trap	ON	()ON ()OFF
Power Bottom Trap	ON	()ON ()OFF
Control Unit Trap	ON	()ON ()OFF
Sensor Module Trap	ON	()ON ()OFF
Pump Left Trap	ON	()ON ()OFF
Pump Right Trap	ON	()ON ()OFF
Valve Left Trap	ON	()ON ()OFF
Valve Right Trap	ON	()ON ()OFF
Humidity Sensor Trap	ON	()ON ()OFF
Liquid Level (OK) Trap	OFF	()ON ()OFF
Liquid Level (Low) Trap	ON	()ON ()OFF
Liquid Leak (External Ch1) Trap	ON	()ON ()OFF
Liquid Leak (External Ch1)	OFF	()ON ()OFF
Emergency Stop		
Liquid Leak (External Ch2) Trap	OFF	()ON ()OFF
Liquid Leak (External Ch2)	OFF	()ON ()OFF
Emergency Stop		

A.2 ネットワーク設定[Network Setting]タブ

■ホスト名、IPv4ネットワーク設定

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Hostname	cdu	[]
DHCP	Disable	()Disable ()Enable
IP Address	192.168.100.10	[]
Netmask	255.255.255.0	[]
Gateway		[]
DNS (primary)		[]
DNS (secondary)		[]

■IPv6ネットワーク設定

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto configuration(DHCP)	Enable	()Disable ()Enable
IPv6 Address		[]
Link Local address		[]
Gateway		[]
DNS (primary)		[]
DNS (secondary)		[]

■SNMP設定

設定項目	ご購入時設定	設定値
Manager IP address		[]
SNMP v1/v2c	Disable	()Disable ()Enable
SNMP v1/v2c Trap	Disable	()Disable ()Enable
Community Name		[]
SNMP v3	Disable	()Disable ()Enable
SNMP v3 Trap	Disable	()Disable ()Enable
Security Level	noAuthNoPriv	()noAuthNoPriv ()authNoPriv ()authPriv
User Name		[]
Auth Passphrase		[]
Auth Method	SHA	()SHA ()MD5
Priv Passphrase		[]
Priv Method	AES	()AES ()DES

A.3システム設定[System Setting]タブ

■ユニット設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Temperature Unit	Celsius	()Celsius ()Fahrenheit
Pressure Unit	Mpa	()MPa ()PSI
Flow Unit	L/min	()L/min ()GPM
Fluid Heat Capacity[J/(kg*K)]	4180	[]
Refrigerant Density[kg/m3]	1000	[]

■パスワード設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Username	admin	[]
Password	password	[]

■日付/時刻設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Calendar	表示のみ	表示のみ
Date		[]
Time		[]

■バルブ設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Close valves in Stop	OFF	()ON ()OFF

■動作モードの引継ぎ設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Continue Mode Switch	Enable	()Disable ()Enable

■デバッグモード設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Debug Switch	Disable	()Disable ()Enable

■スクリーンセーバー設定

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Screen Saver	Enable	()Disable ()Enable
Screen Timeout	00:05:00	()00:05:00 ()00:10:00 ()00:30:00 ()01:00:00
LCD suspend	Enable	()Disable ()Enable
Suspend Timeout	00:05:00	()00:05:00 ()00:10:00 ()00:30:00 ()01:00:00

D 障害連絡シート

モデル名・型名	□ 水冷RackCDU(4Uラックマウント/80kw (型名: PY-RLN1)																			
OS																				
設定環境																				
LAN・WAN環境																				
発生日時																				
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。																			
																添付資料	有・無			

FUJITSU 水冷RackCDU(4Uラックマウント/80kw)

環境設定シート
CA92005-0780

発行日 2023年6月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。